



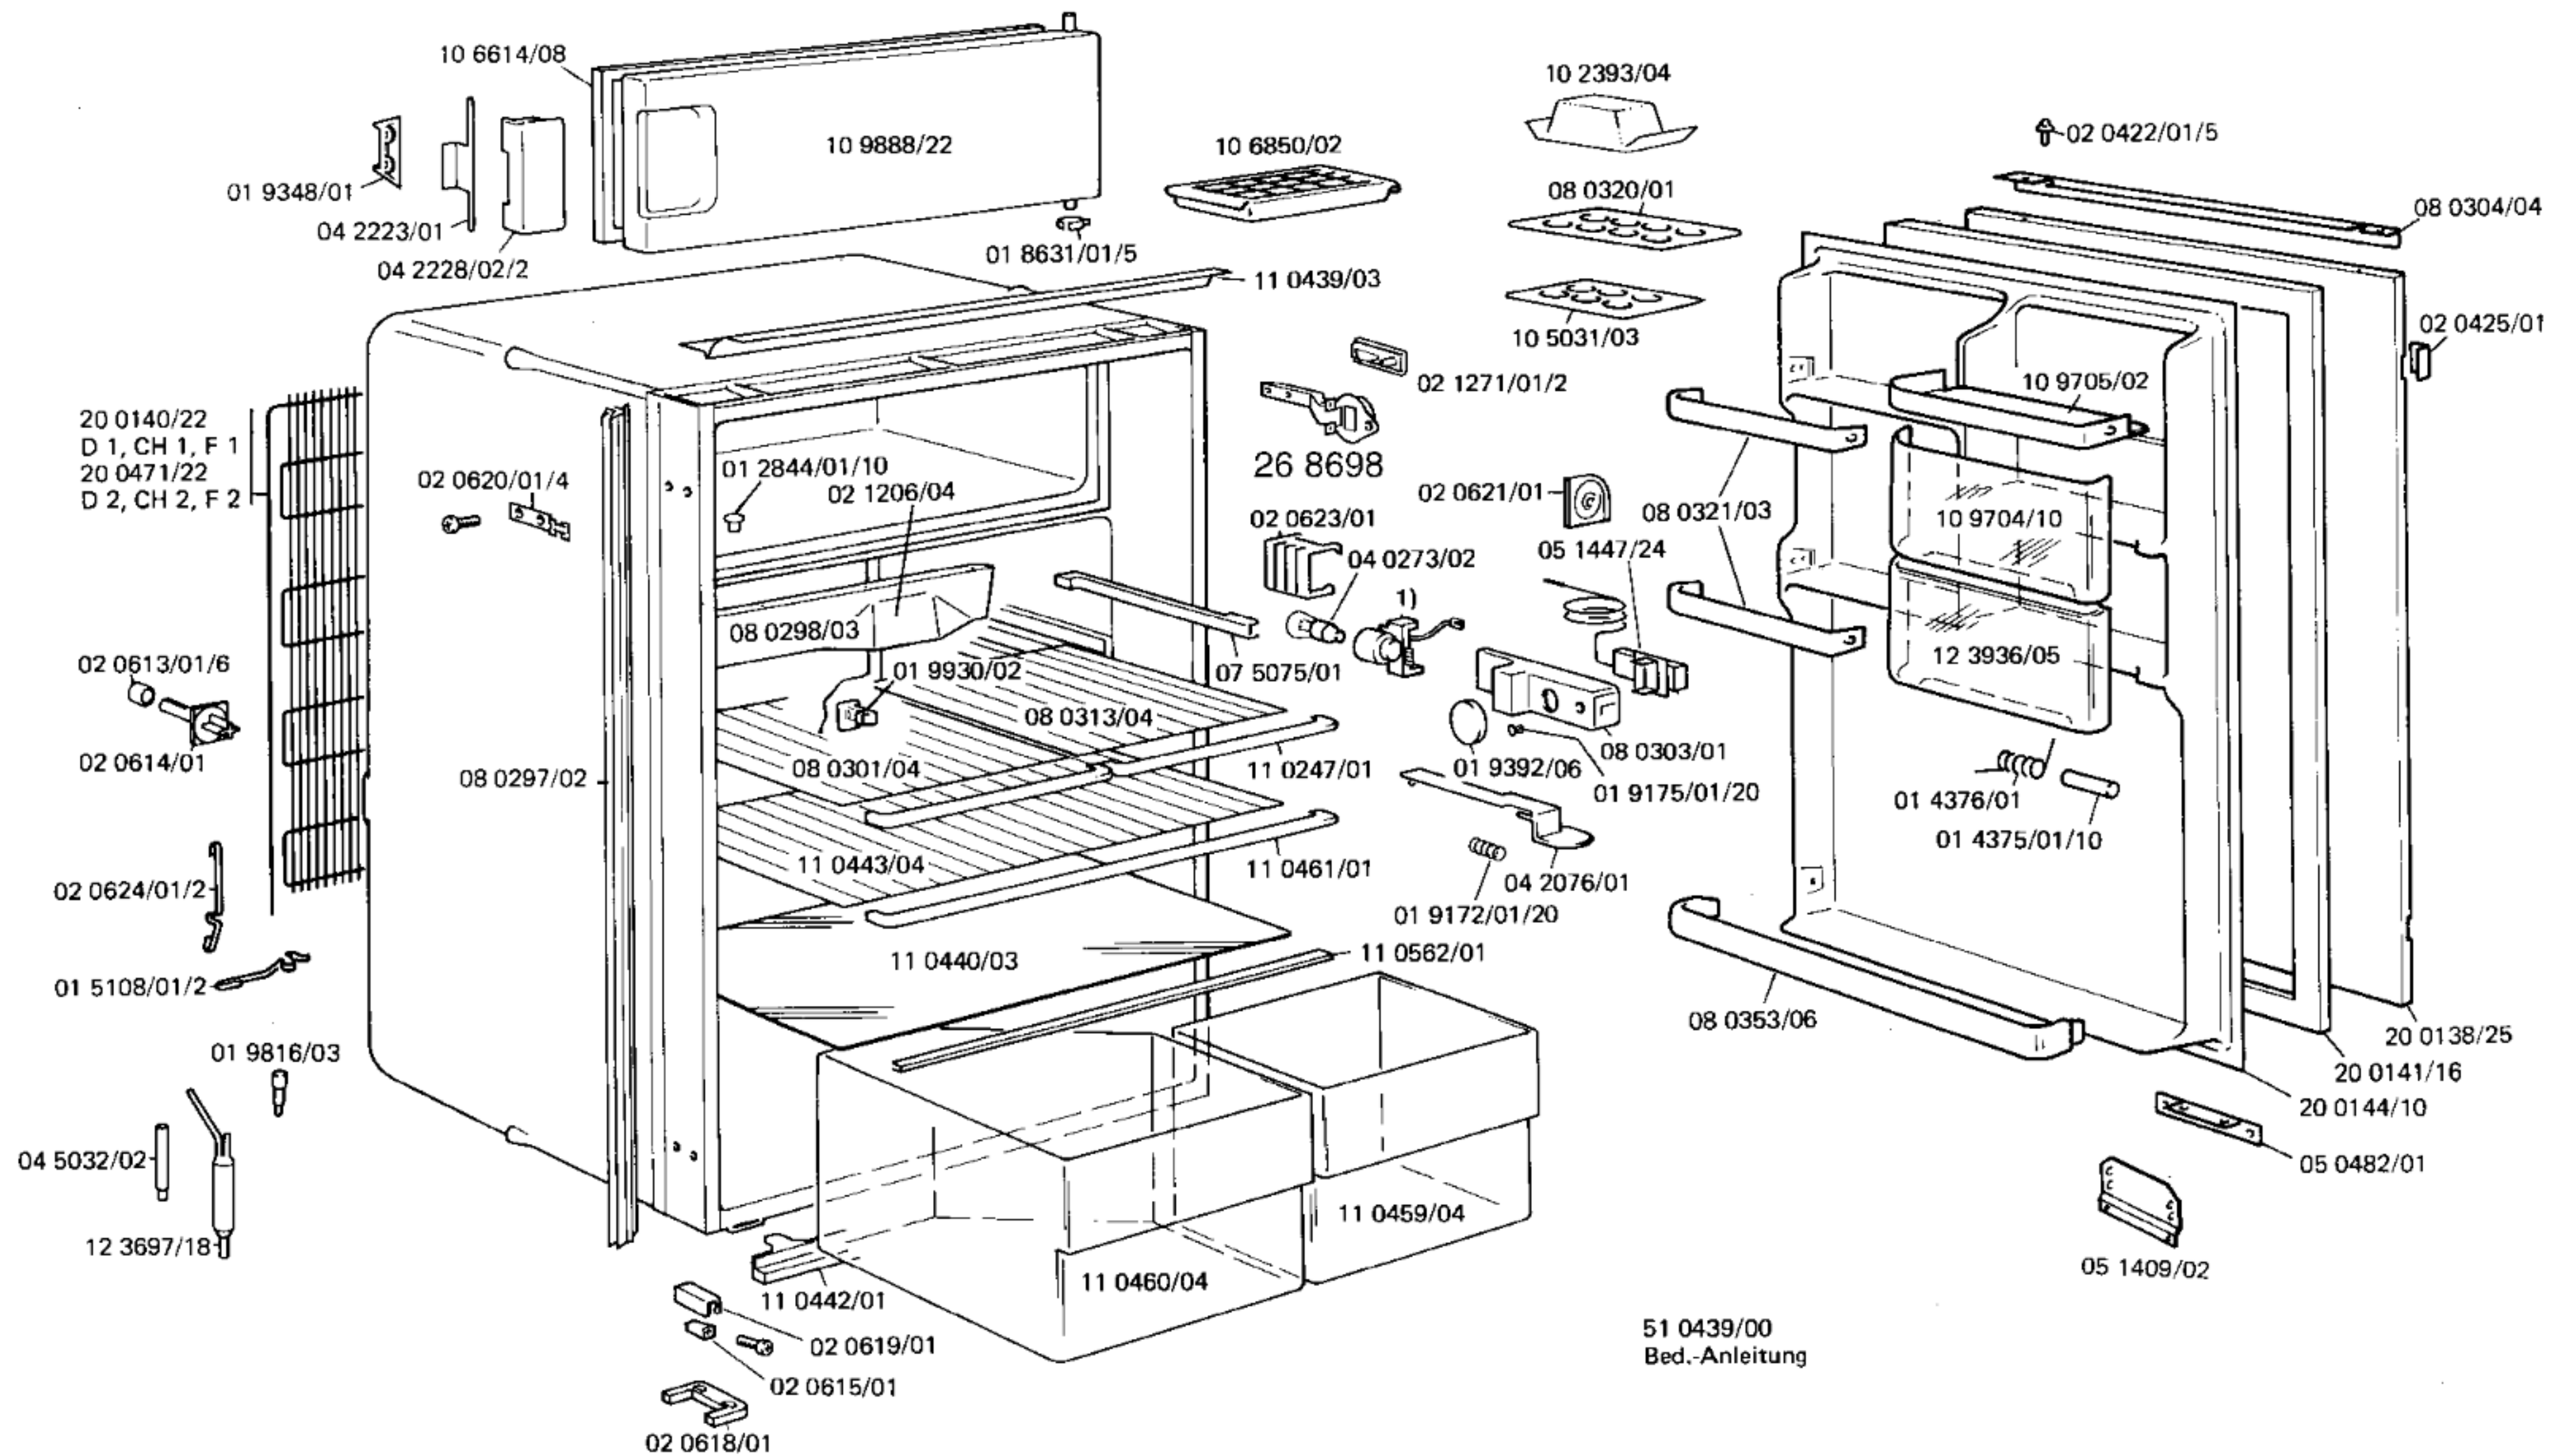

51 0439/00
Bed.-Anleitung

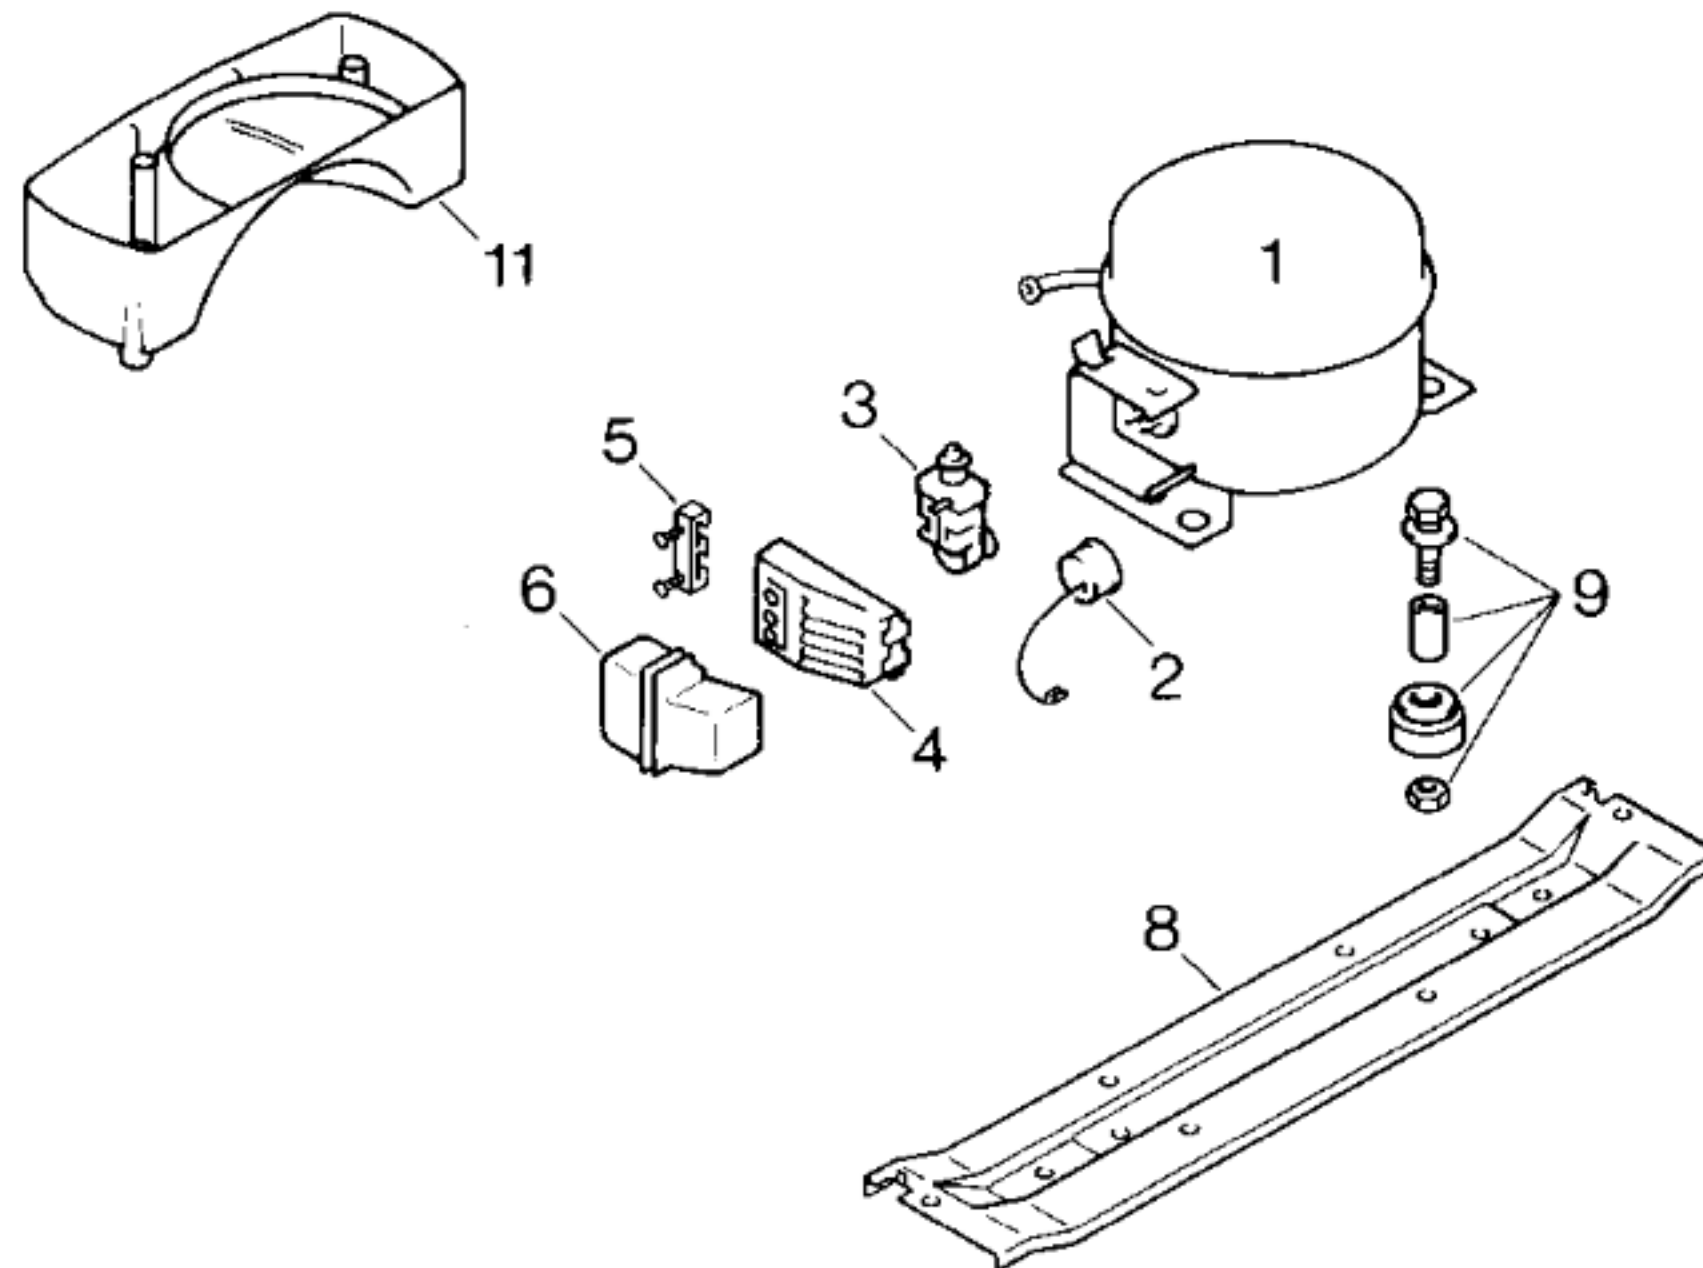

TECHNISCHE DATEN

Verdichter	V 792	Danfoss			
Typ	V 792	TL 4 A			
Förderleistung l/h	792	702			
Anlaufstrom A	9,4	7,8			
Widerstand Ω Ha	19,0	23,8			
Hi	24,0	17,0			
Temp.-Regler:	M + J				
Typ	TF				
Reglerstellung	kalt warm				
Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein:	+ 4 + 4				
aus:	- 30 - 15				
(abtauen od.) alarm:					
Füllmenge R 12 g	130				
Anschlußwert W	110				
Heizung:					
Widerstand Ω					
Leistung W					
Ventilator:					
Widerstand Ω					
Magnetventil:					
Widerstand Ω					
Spannung V					

Ausführung	Pos.	D1, F1, CH 1	D2, F2, CH2			
		Bosch	Danfoss			
Verdichter	1	13 0961/45	13 1064/45			
Schutzschalter	2	07 2115/18	—			
Anlaufrelais	3	07 1804/18	02 0108/27			
Klemmbrett	4	04 9757/02	—			
Zugentlastung	5	—	02 1361/04			
Kappe	6	04 9758/02	05 0054/06			
Klammer	7	—	—			
Tragschiene	8	11 0437/04	11 0437/04			
Befestigung	9	05 0166/05/4	05 0166/05/4			
Kondensator	10	—	—			
Verdunsterschale	11	10 6693/03	*11 1243/01			
Befestigung	12	—	—			
Winkel	13	—	—			
Kabelsatz	14	—	—			

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch