



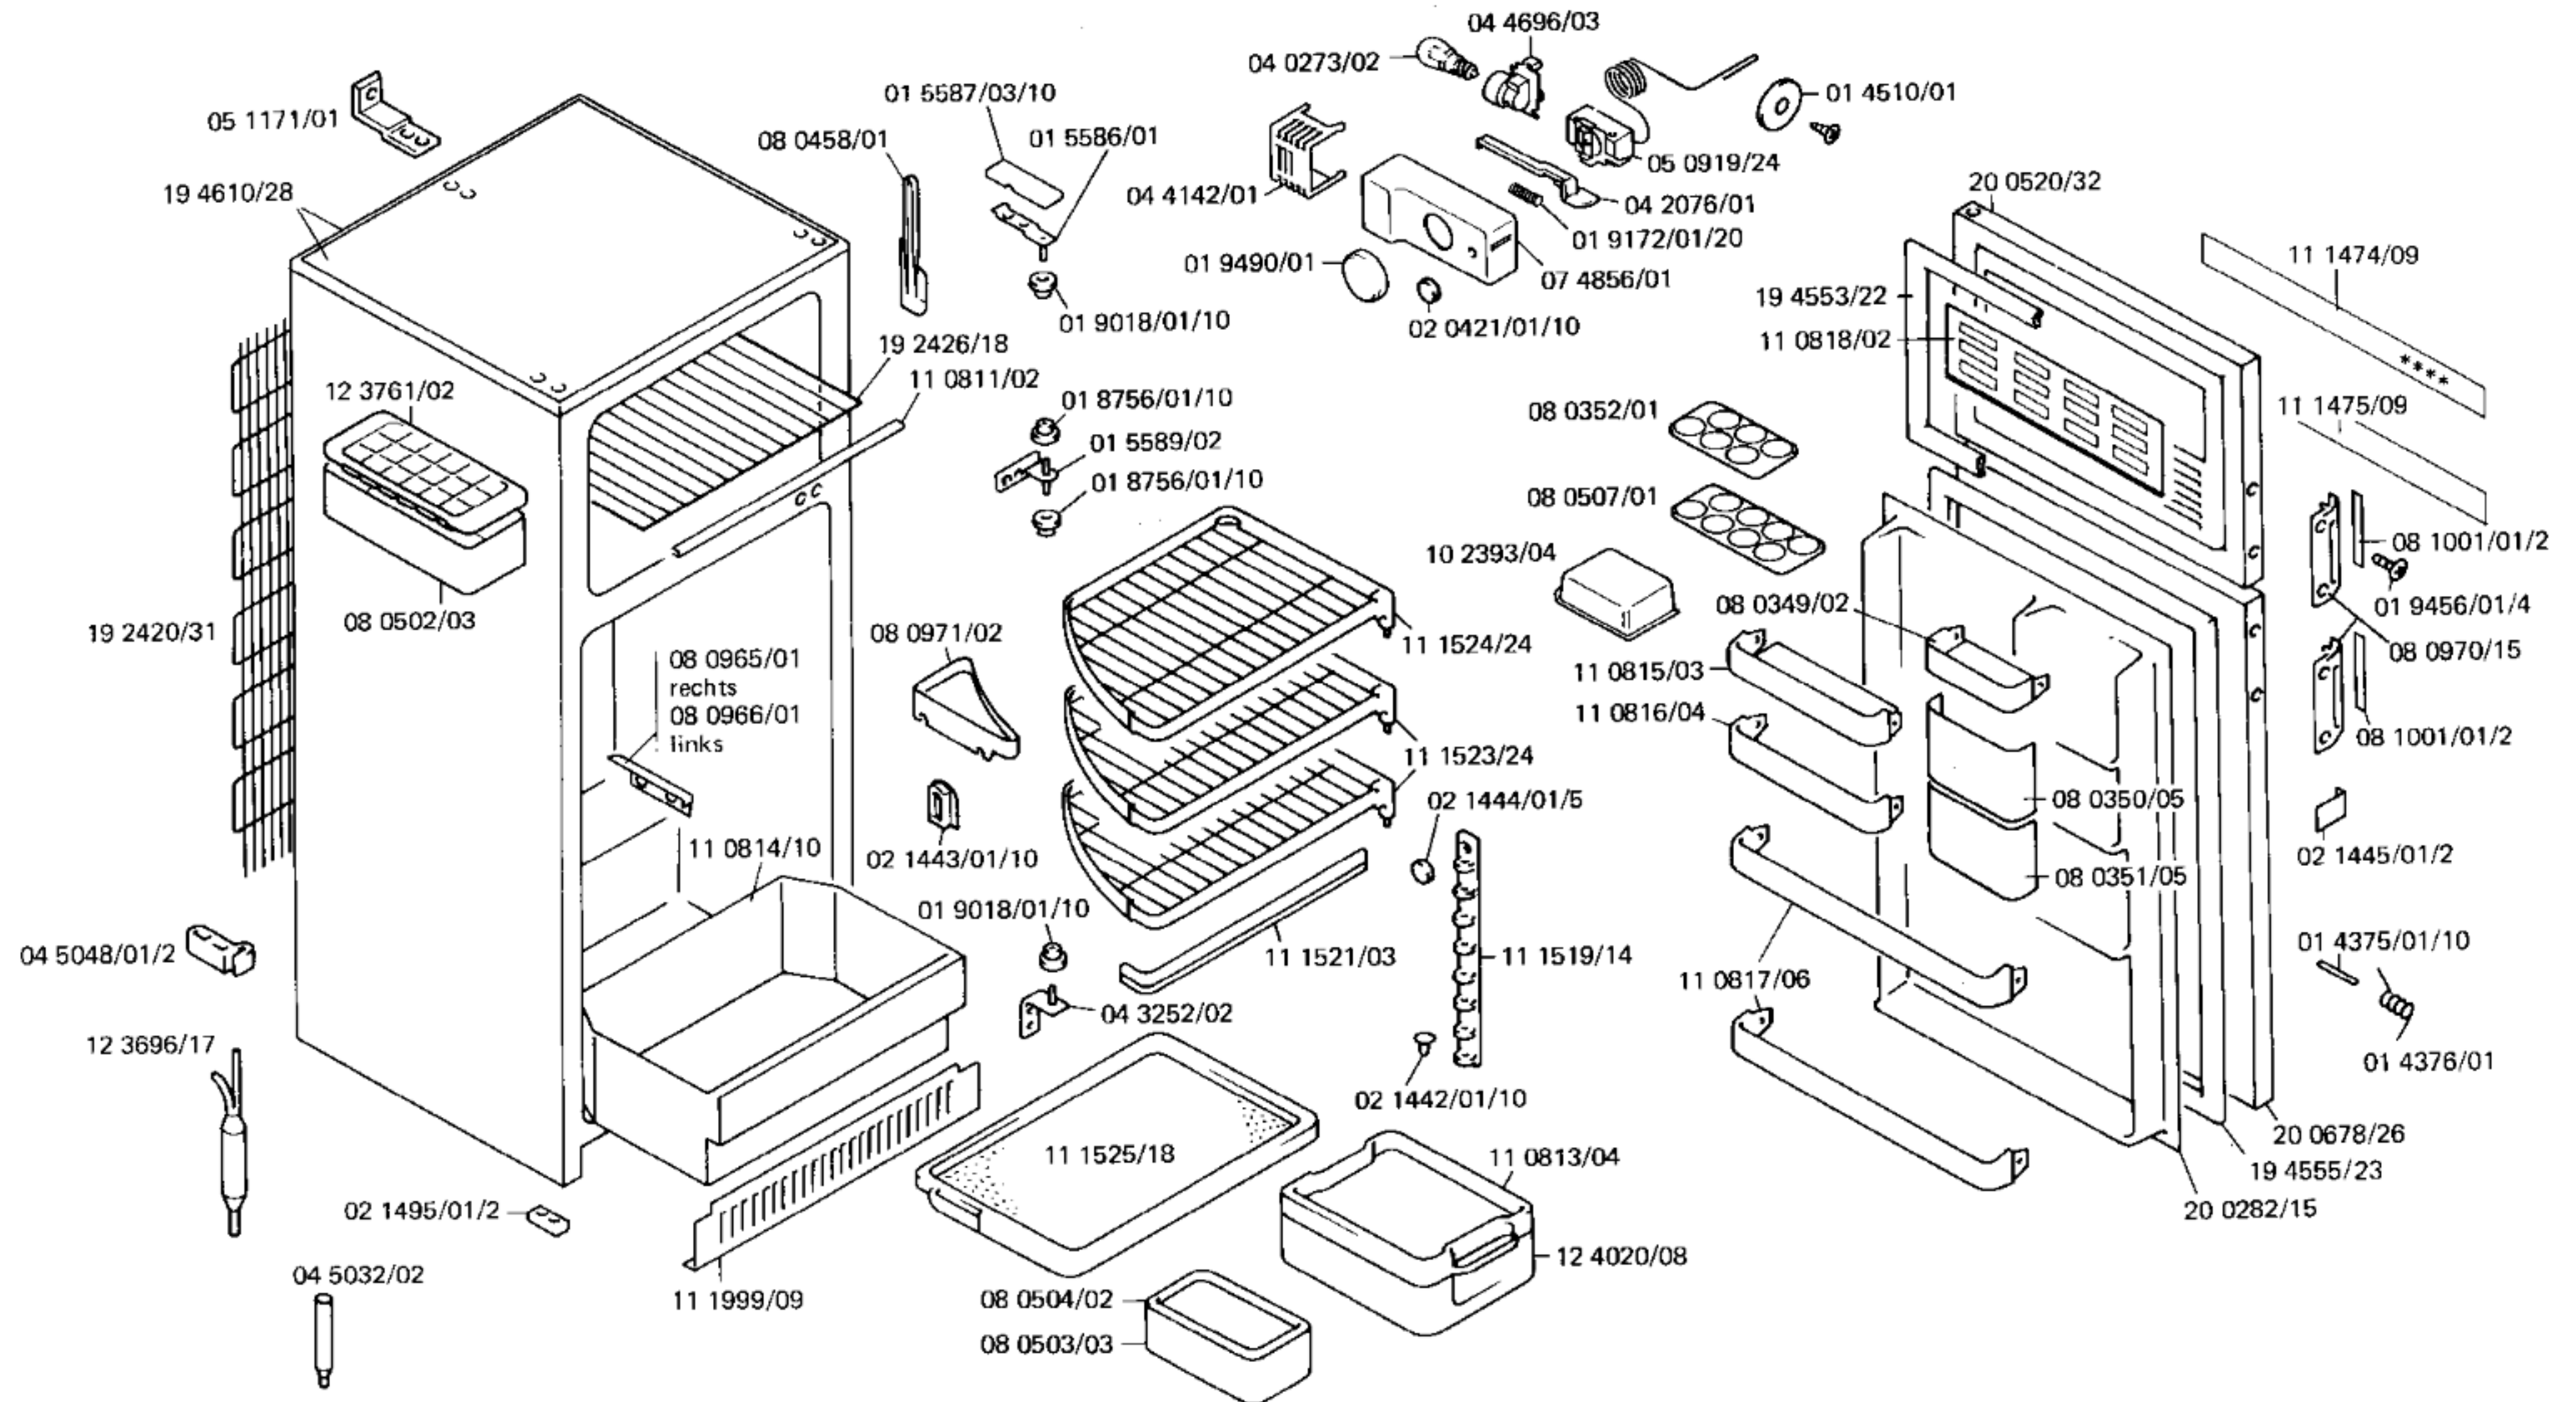

51 0847/00
Bed.-Anleitung

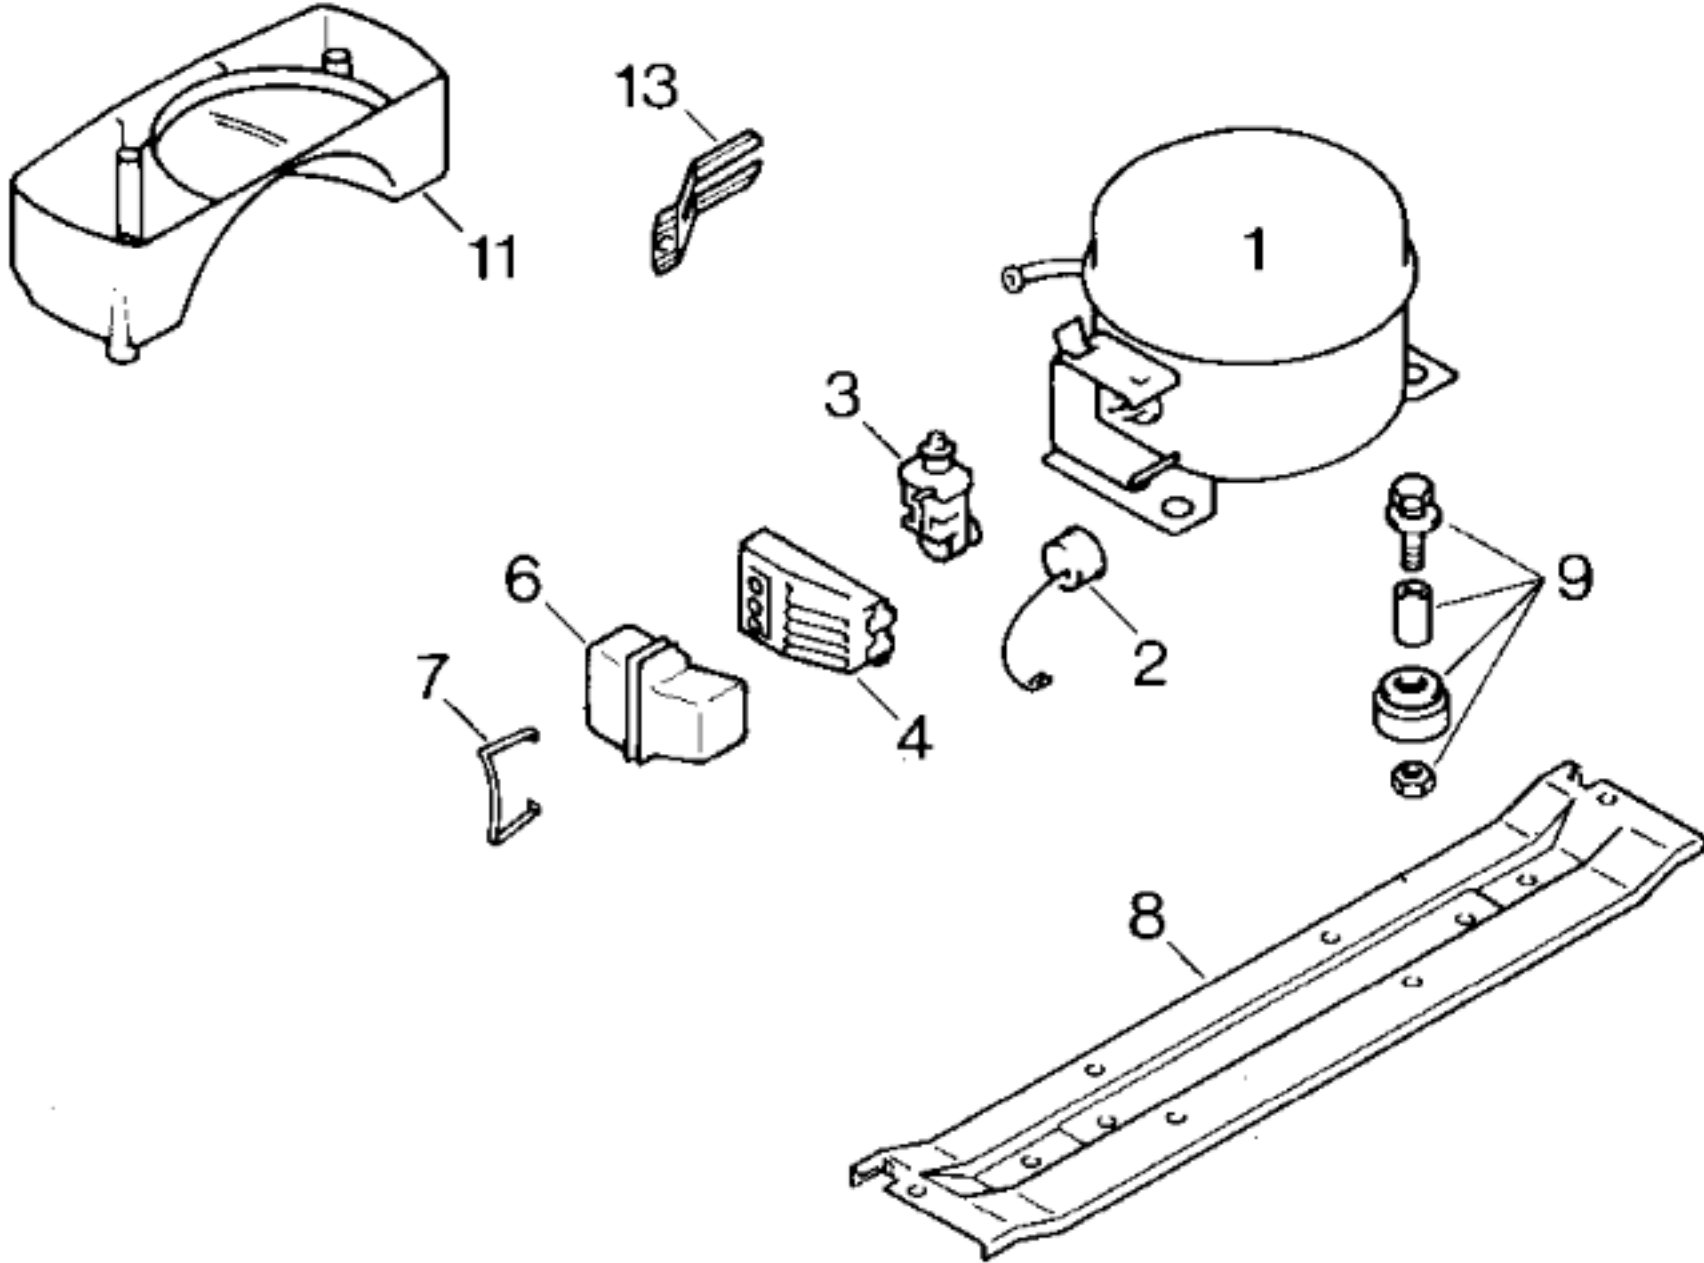

Ausführung	Pos.	D, CH				
		Necchi				
Verdichter	1	13 0660/45				
Schutzschalter	2	07 3674/18				
Anlaufrelais	3	07 3673/18				
Klemmbrett	4	04 9990/05				
Zugentlastung	5	—				
Kappe	6	04 9991/01				
Klammer	7	04 9996/01				
Tragschiene	8	11 1567/03				
Befestigung	9	05 0166/05				
Kondensator	10	—				
Verdunsterschale	11	10 7331/03				
Befestigung	12	—				
Winkel	13	04 1568/01/2				
Kabelsatz	14	—				

TECHNISCHE DATEN					
Verdichter	Necchi				
Typ	M 7 J				
Förderleistung	l/h 1260				
Anlaufstrom	A 11,0				
Widerstand	Ω Ha 11,9				
	Hi 31,0				
Temp.-Regler:	M u. J				
Typ	1 707 215 515				
Reglerstellung	kalt warm				
Schaltwerte °C ein:	+ 4 + 4				
aus:	- 24 - 24				
(abtauen od.) alarm:					
Füllmenge R 12 g	215				
Anschlußwert W					
Heizung:					
Widerstand	Ω				
Leistung	W				
Ventilator:					
Widerstand	Ω				
Magnetventil:					
Widerstand	Ω				
Spannung	V				

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.