



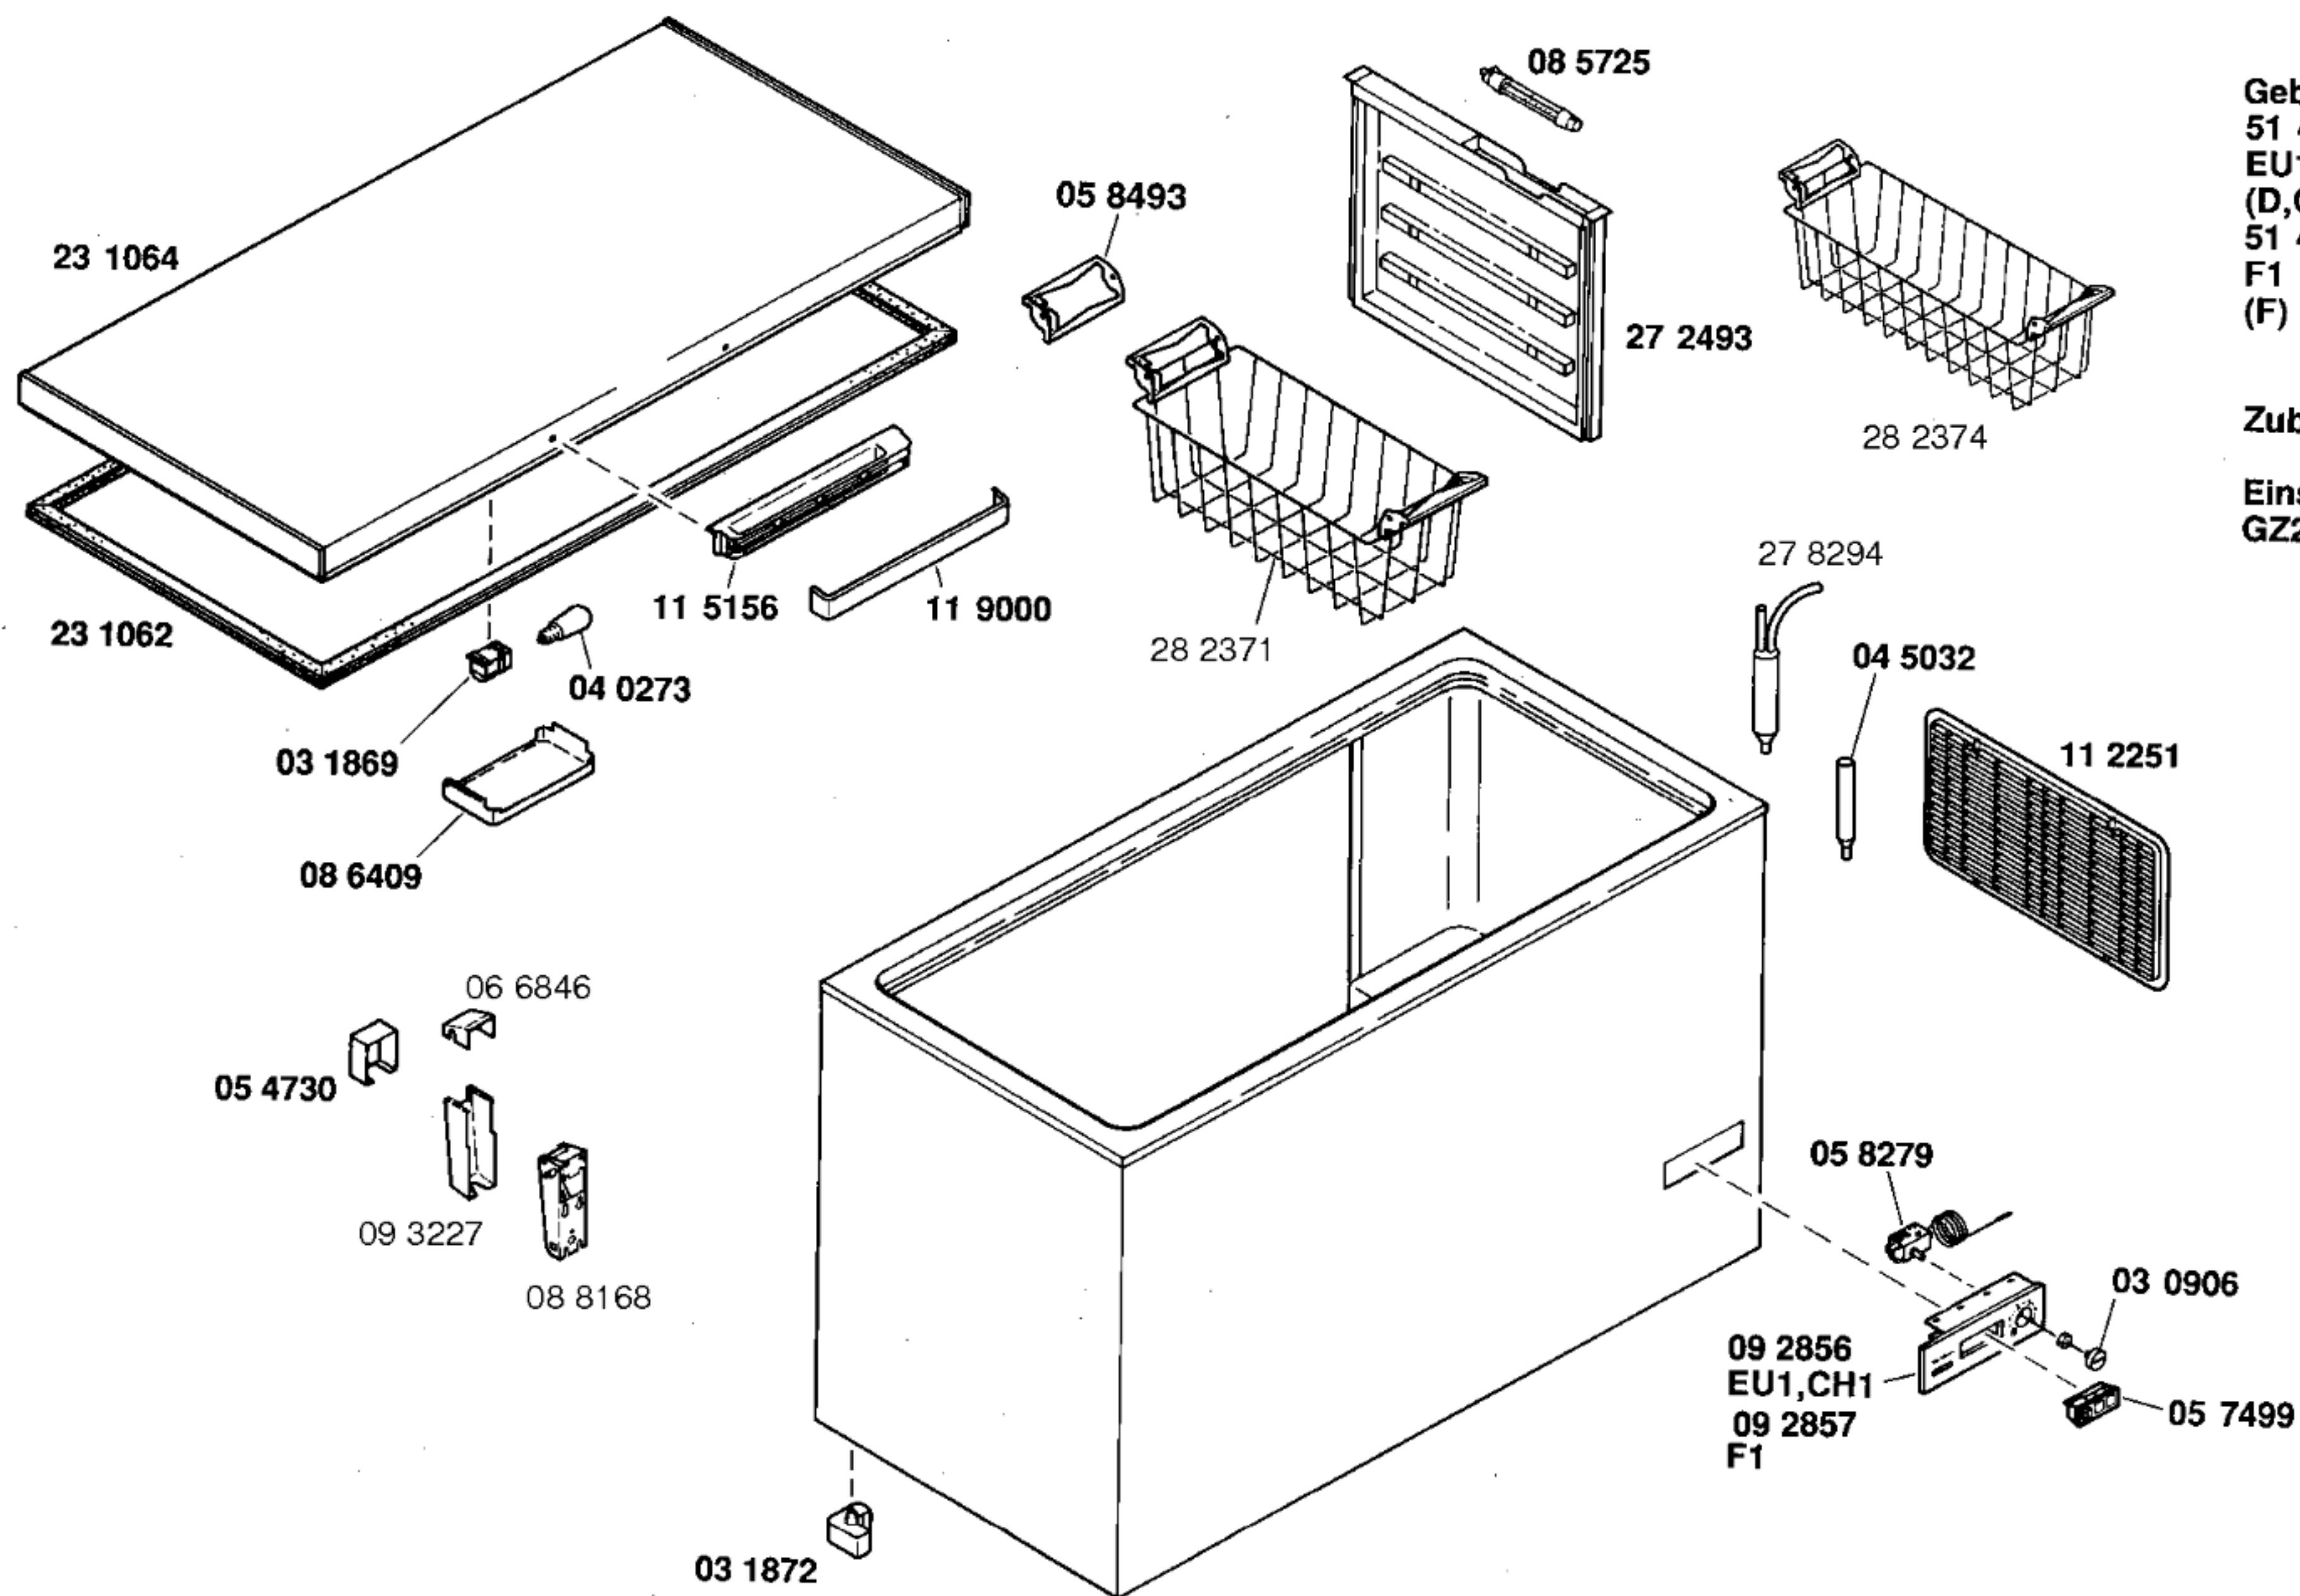

Gebrauchsanweisungen
51 4580
EU1,CH1
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)
51 4581
F1
(F)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20040

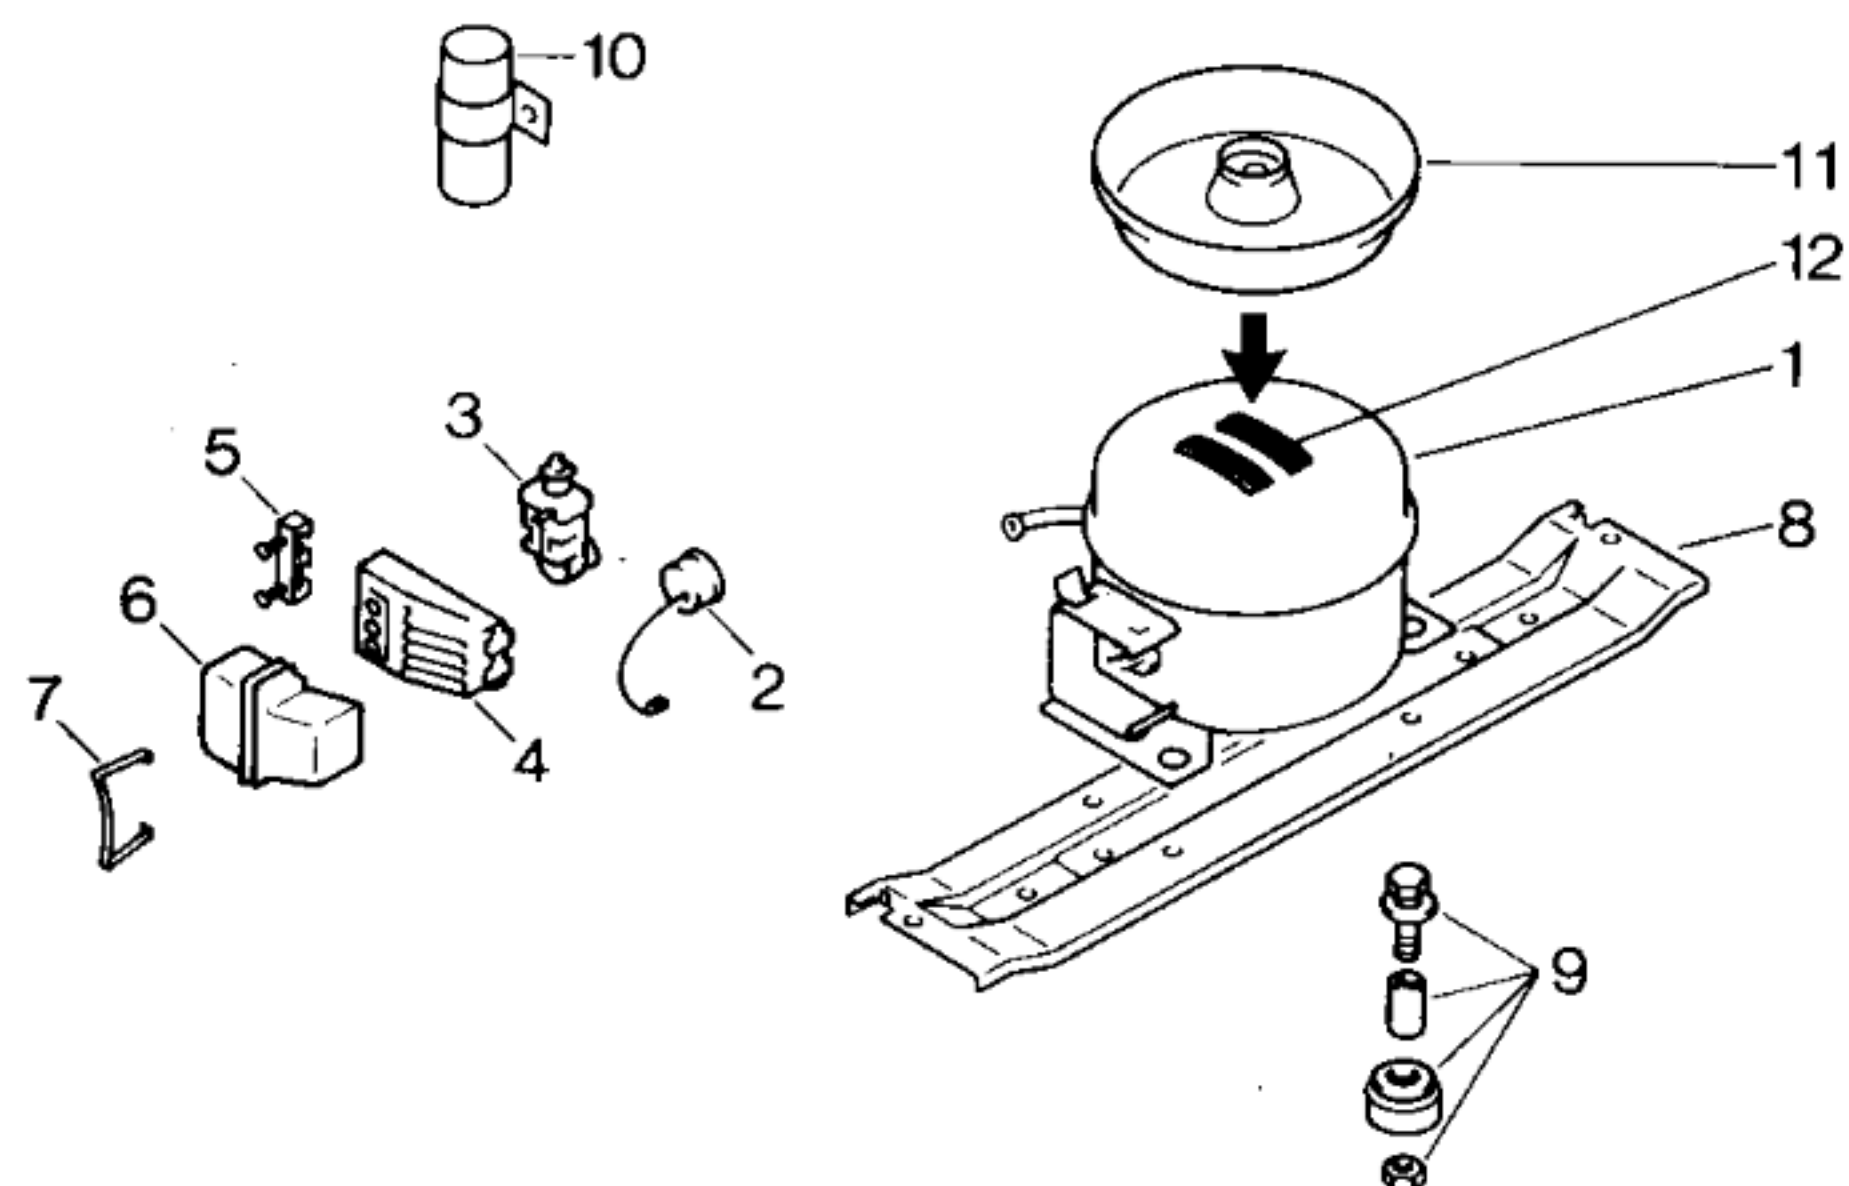

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur	Zanussi	Danfoss	
Typ/Type	E80101A	FR 8,5 A	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1450	1430
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	10,5	10,3
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	10,9	12,2
	Hi/aux Ω	43,0	13,7

Temp.-Regler/Thermostat	Danfoss		
Typ/Type	077B2017		
Reglerstellung/Position	kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C	-27	-16
Valeurs de commutation	„aus“	-33	-22
(„abtauen“ od.)	„alarm“	-24	-13



Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	200		
--------------------------------	-----	---	-----	--	--

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	145			
---	---	-----	--	--	--

WECHSELN DER DECKELDICHUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

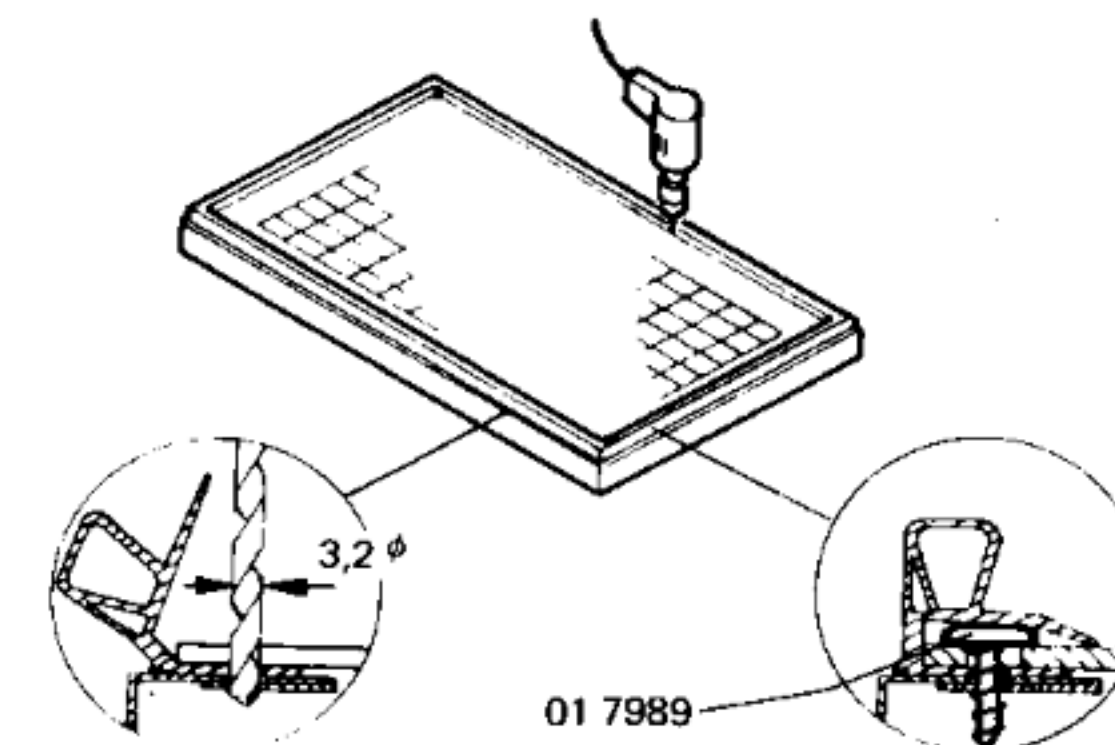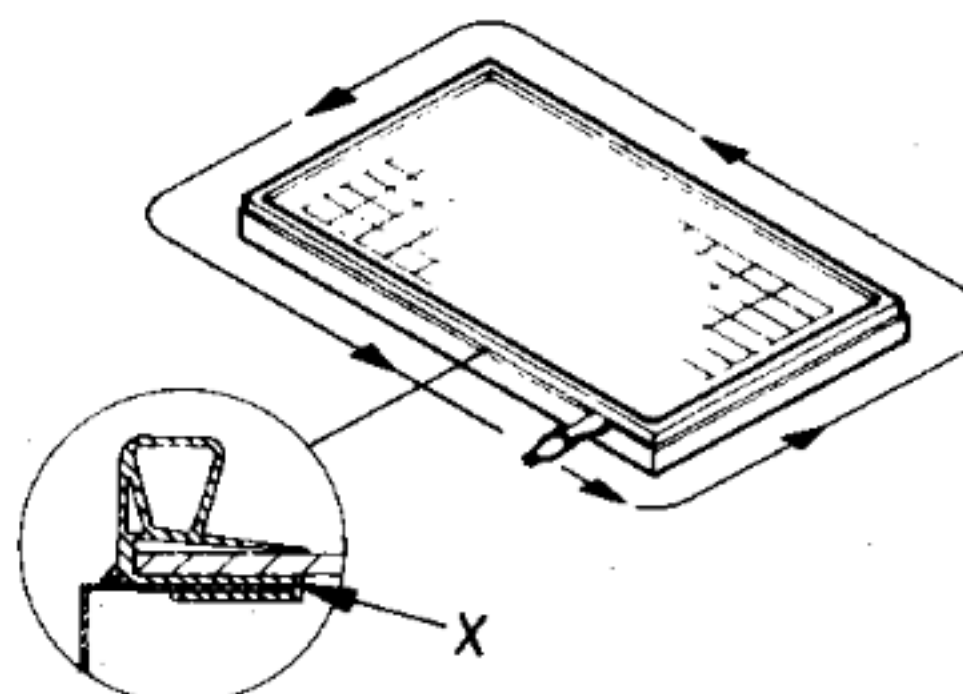

Pos.	Zanussi	Danfoss
	E80101A	FR 8,5 A
1	14 0341	14 0157
2	02 7407	
3	02 7408	05 9191
4		
5	04 0055	02 1361
6		05 1413
7		92 2339
8		
9	05 0166	05 0166
10		
11		
12		