



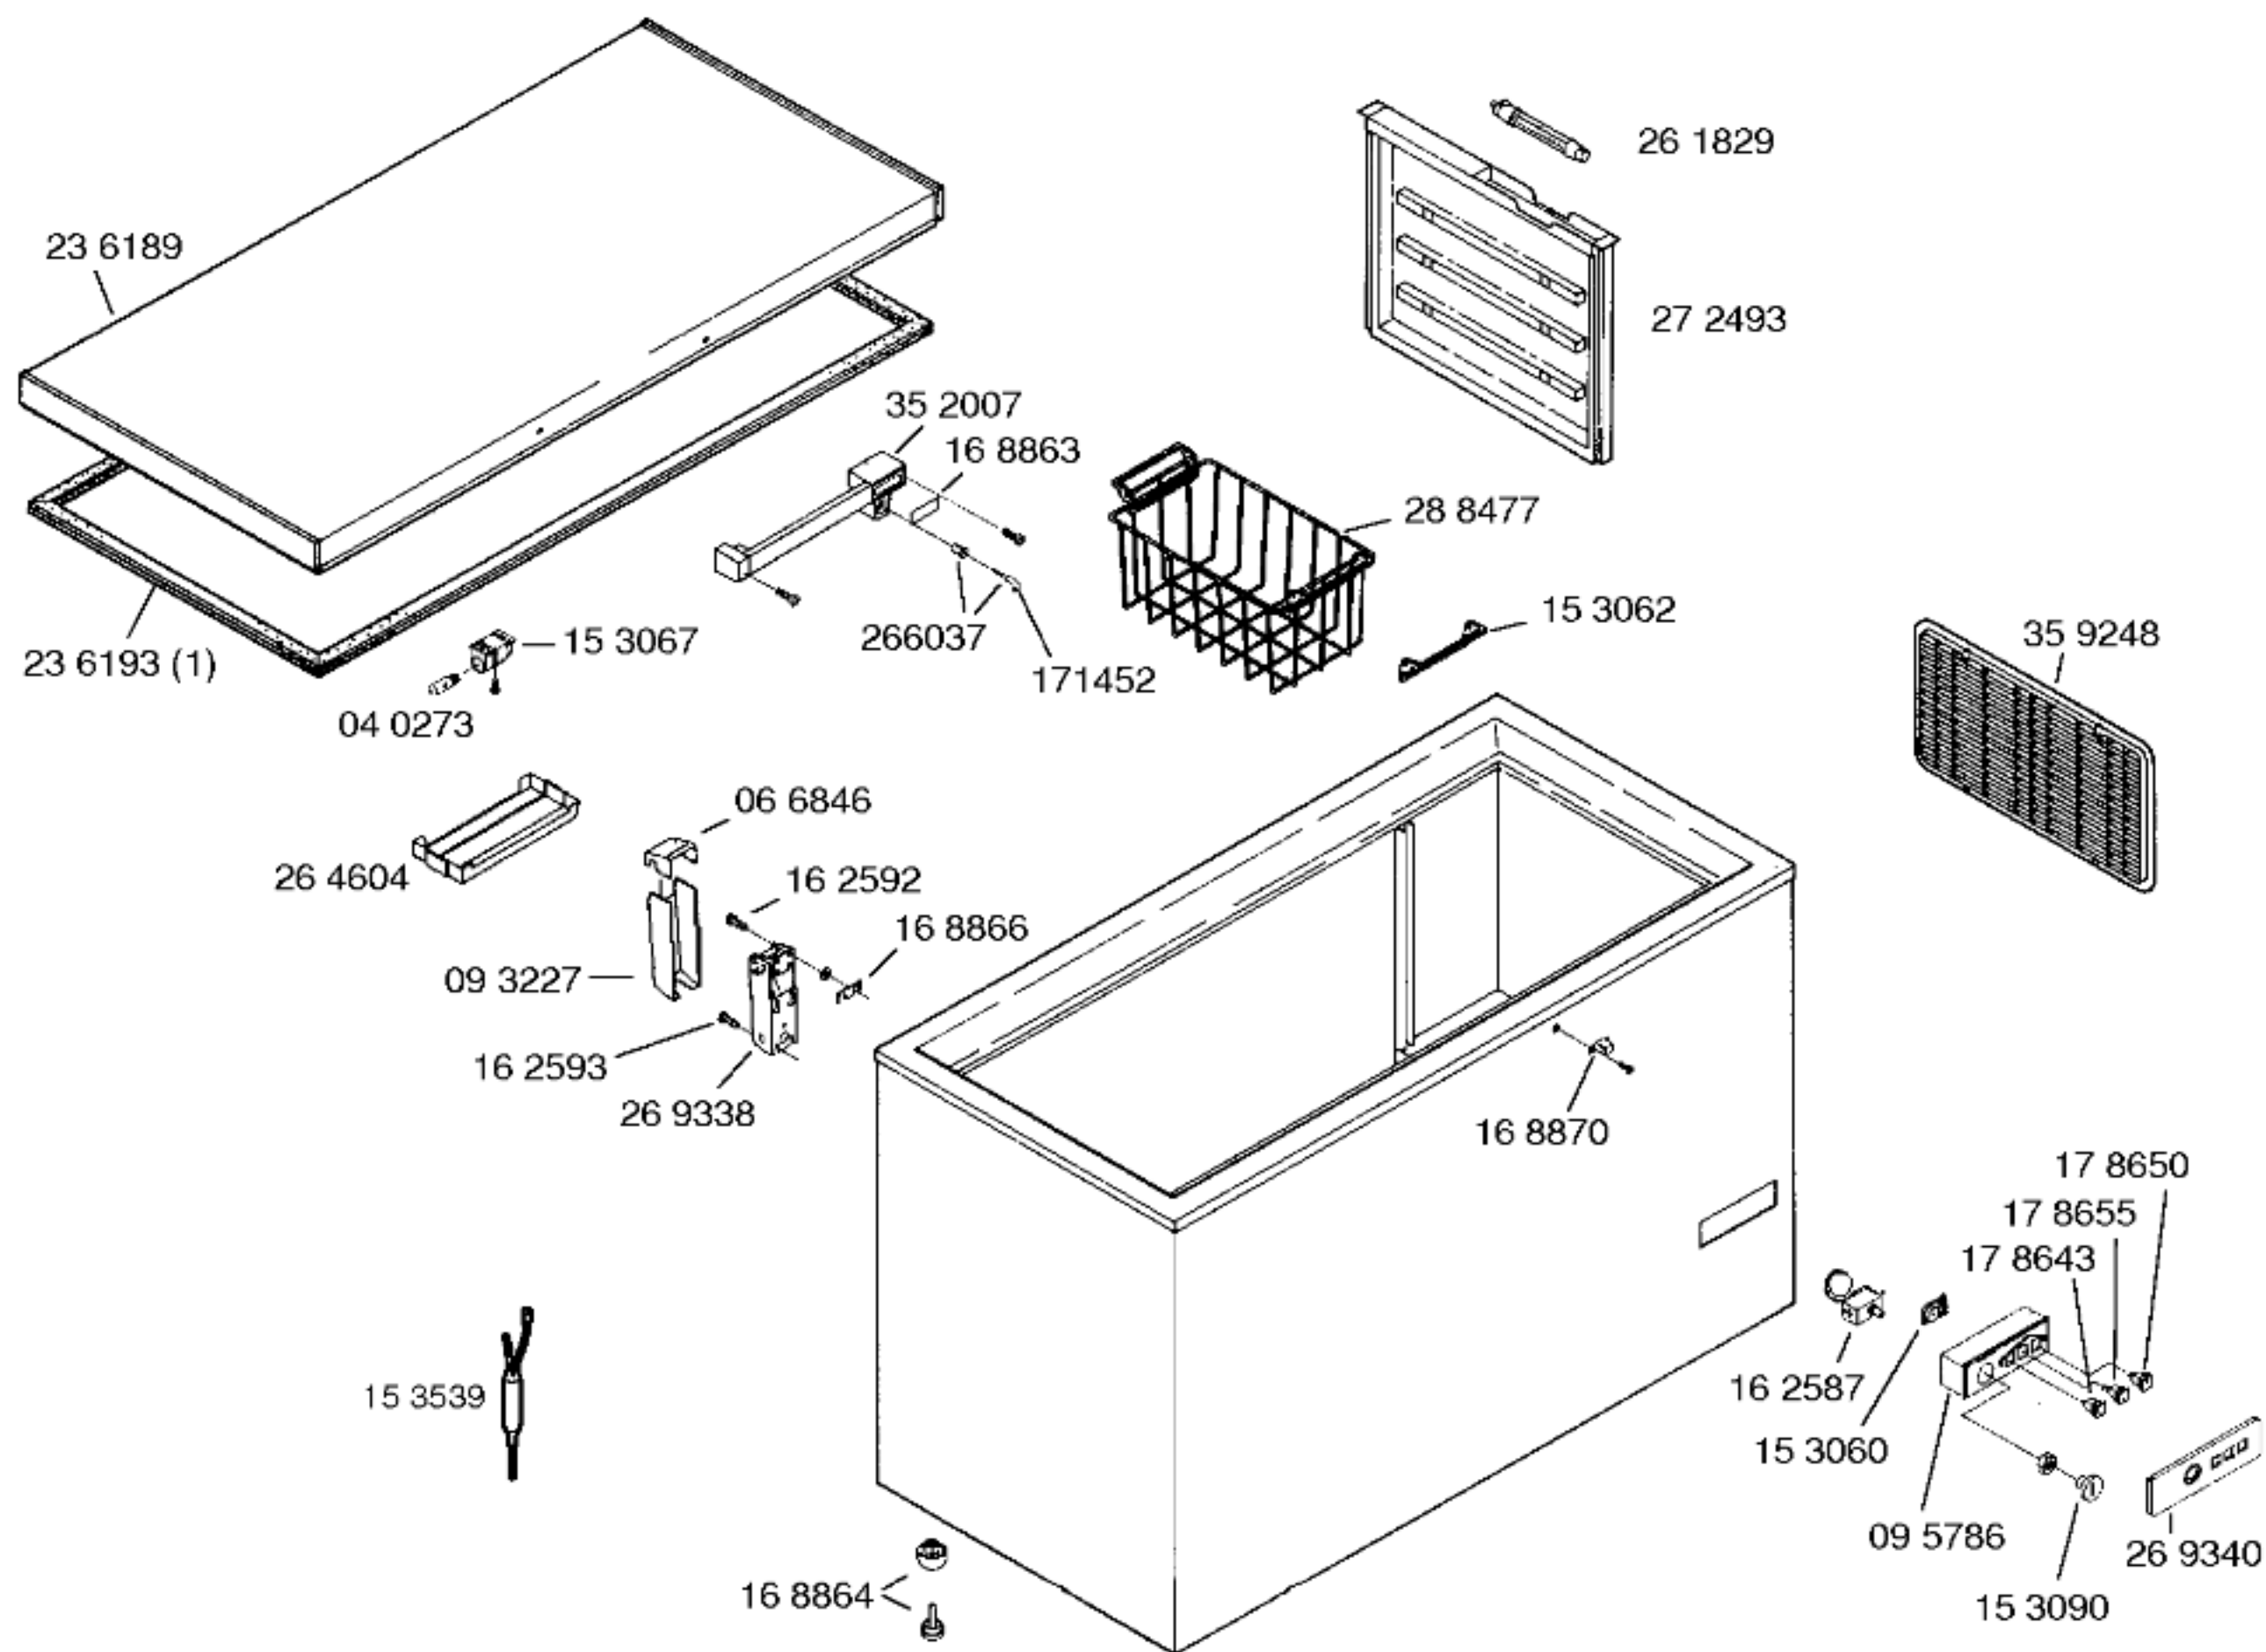

Libro de instrucciones
52 7195

(1) Ver instrucciones de
montaje en hoja 2.

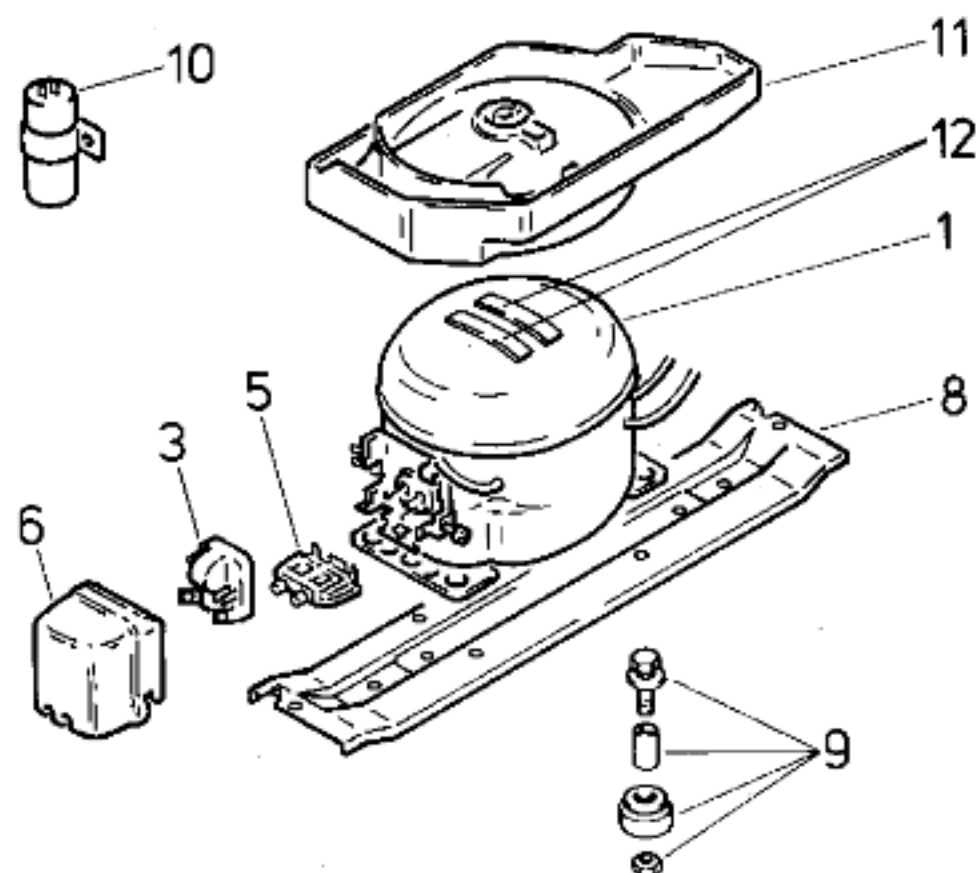


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur	Matsushita		
Typ/Type	DA110E		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	
	Hi/aux	Ω	
Temp.-Regler/Thermostat			
Typ/Type			
Reglerstellung/Position		°C	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“		
Valeurs de commutation	„aus“		
(„abtauen“ od.)	„alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	120	

* Ver plaqueta de características

CAMBIO DE JUNTA:

La tapa viene como repuesto con la junta montada, sin embargo si lo desea, se puede cambiar sólo la junta siguiendo estas instrucciones:

1. Desmontar la tapa del arcón.
2. Cortar con un cuchillo la junta y extraerla por completo tal y como se indica en el detalle X
3. Colocar la nueva junta entre las partes interior y exterior y hacer agujeros con broca de 3,2 de diametro, dejando una distancia entre ellos de 150 mm; así mismo los agujeros deben estar a una distancia de 50 mm de las esquinas; montar los tornillos 01 7989.
4. Montar la tapa en el aparato.

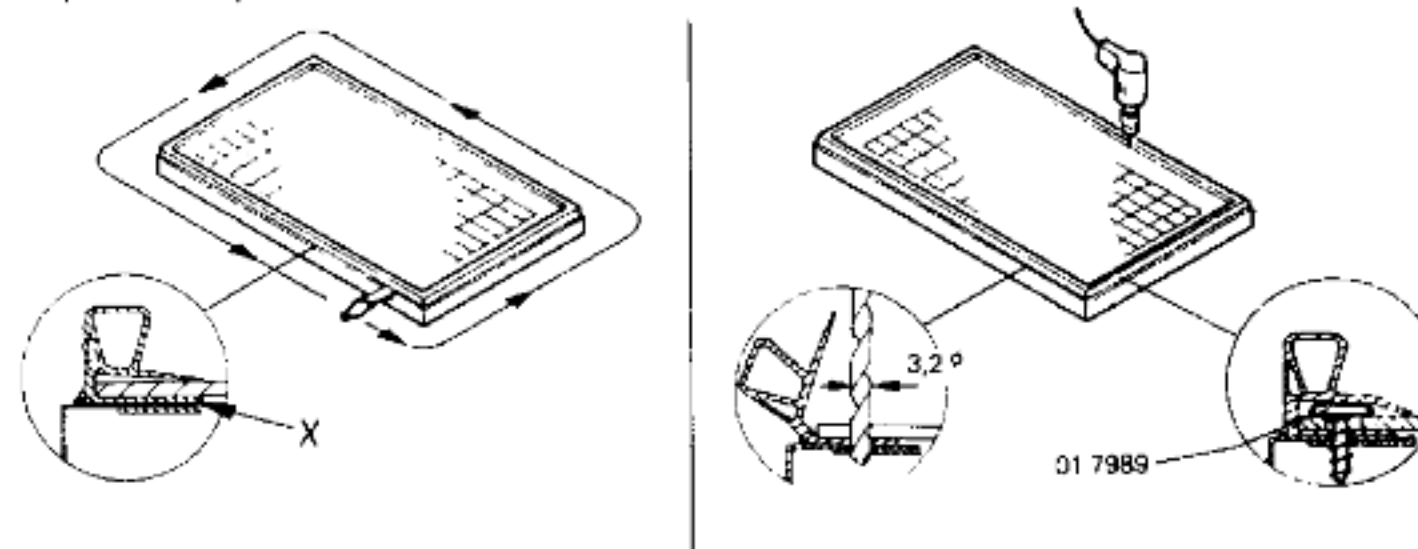

	V01		
	Matsushita		
Pos.	DA110E		
1	14 1939		
2			
3	05 8506		
4			
5	16 2549		
6	16 6782		
7			
8			
9	15 3069		
10	26 83 35		
11			
12			